



En el caso de voladizos o aleros mayores a 0.20 mts. La pipeta debera quedar por debajo de estos a una distancia tal que los conductores de acometida queden distanciados de los mismos como minimo 0.15mts. De todas maneras la altura de la pipeta no debera estar por debajo de la altura minima reglamentaria (3.50mts)

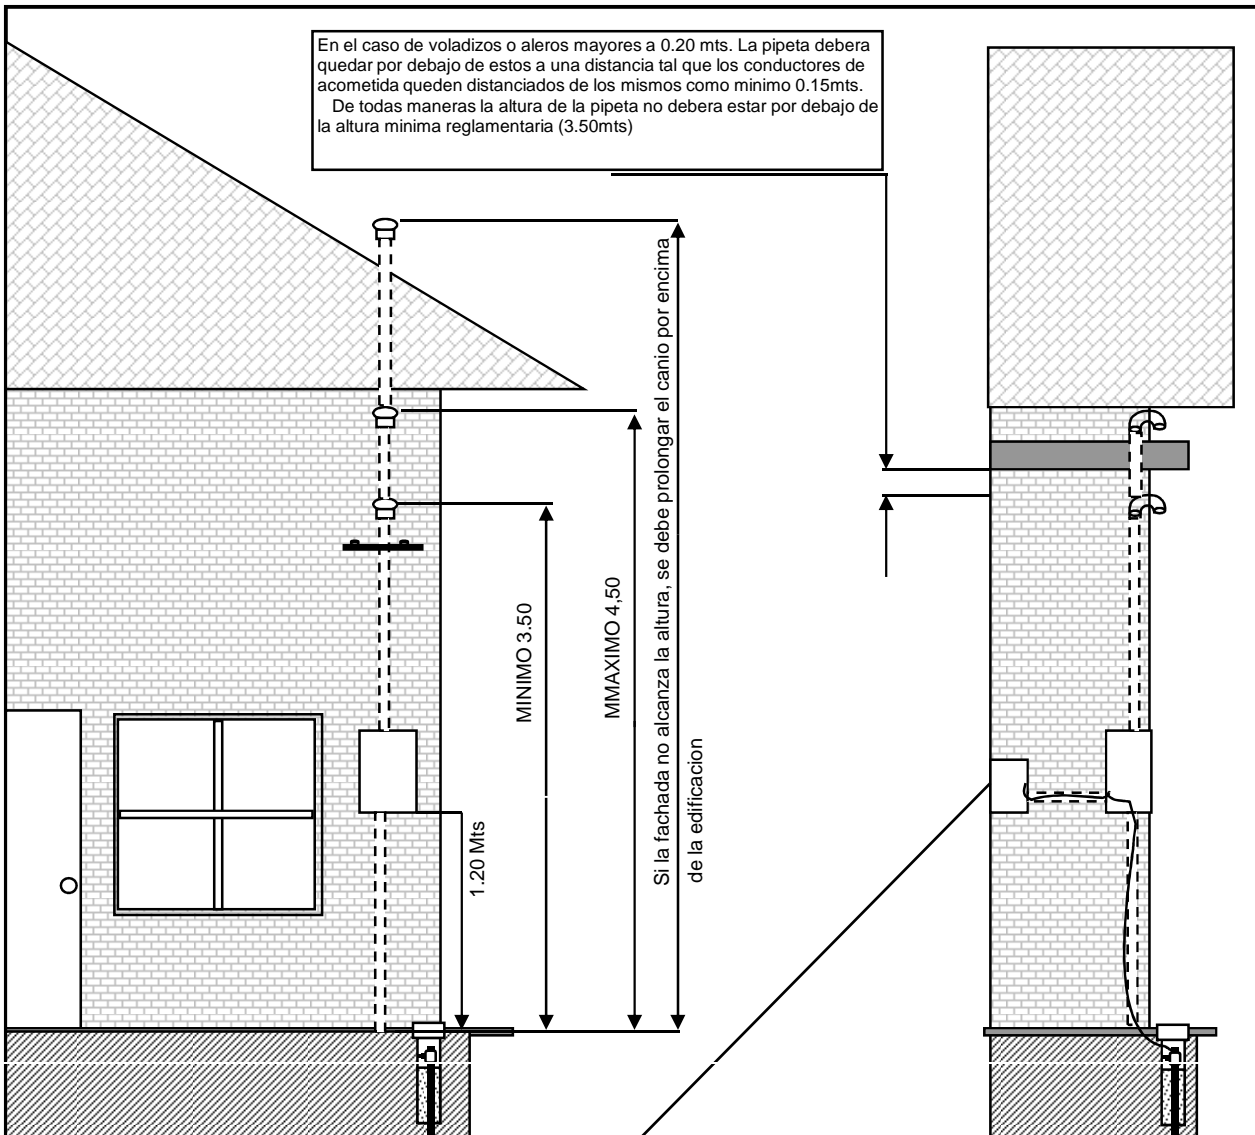

Conexión de Elementos de Protección

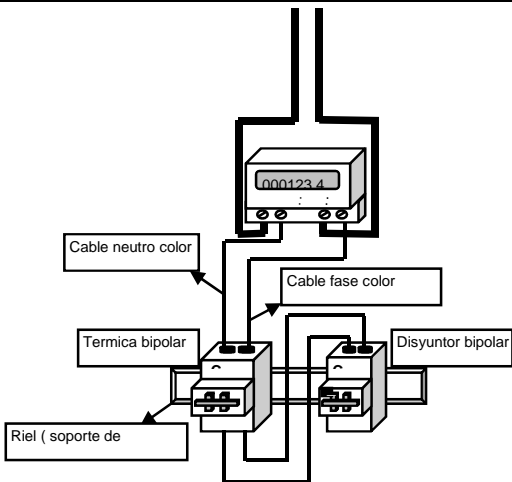

Conexión de Puesta a Tierra (P.A.T)

